



检测 报 告

TEST REPORT

编号: AN24042935-1

检测类别:	委托检测
委托单位:	扬州棒杰新能源科技有限公司
报告日期:	2024-06-05

江苏安诺检测技术有限公司
JIANGSU ANNUO TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖我公司检验检测专用章和计量认证章后方可生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、我公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向我公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得部分复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、检测结果中“ND”表示未检出，“/”表示未检测。

七、若项目左上角标注“*”，表示该项目为分包项目，由分包支持服务方进行检测。

八、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：江苏省苏州市高新区珠江路 855 号 1 幢 4 层

邮政编码：215163

电 话：0512-65771718

传 真：0512-65771312

电子邮件：service@annuo.cc

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

受检单位	名称	扬州棒杰新能源科技有限公司		
	地址	扬州市仪征市朴席镇		
采样日期		2024.05.23	检测周期	2024.05.23~05.29
采样人员		黄亚峰、陈广跃、丁元杰、印剑如、吴良、刘凯		
检测目的		对扬州棒杰新能源科技有限公司废废水进行检测。		
检测内容		废水：pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、氟化物、阴离子表面活性剂		
检测结果		详见表（1）		
检测依据		详见表（2）		
备注		1、本报告中检测方案由委托单位指定； 2、检测结果仅代表采样时污染物排放状况。		
编制：杜欣茹 审核：余晓坤 签发：董伟强 检测报告专用章 签发日期：2024年06月05日 				

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表（1）废水检测数据统计表

采样日期		2024.05.23			
采样点位		废水总排口 DW001			
样品编号		042935-FS1-1-1	042935-FS1-1-2	042935-FS1-1-3	042935-FS1-1-4
样品状态		无色、微浑、无 味	无色、微浑、无 味	无色、微浑、无 味	无色、微浑、无 味
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次
pH 值	无量纲	7.4	7.5	7.5	7.5
悬浮物	mg/L	13	12	11	13
化学需氧量	mg/L	26	27	24	26
氨氮	mg/L	0.204	0.195	0.213	0.204
总磷	mg/L	0.28	0.30	0.32	0.35
总氮	mg/L	6.46	6.16	6.59	6.03
氟化物	mg/L	0.370	0.227	0.205	0.253
五日生化需氧量	mg/L	7.8	8.9	8.8	9.9
阴离子表面活性剂	mg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

续表（1）废水检测数据统计表

采样日期		2024.05.23			
采样点位		雨水排放口（南）			
样品编号		042935-FS3-1-1	042935-FS3-1-2	042935-FS3-1-3	042935-FS3-1-4
样品状态		无色、微浑、无 味	无色、微浑、无 味	无色、微浑、无 味	无色、微浑、无 味
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次
pH 值	无量纲	7.3	7.2	7.3	7.3
悬浮物	mg/L	9	10	8	9
化学需氧量	mg/L	15	14	16	16
氨氮	mg/L	0.148	0.147	0.156	0.147
总磷	mg/L	0.07	0.09	0.10	0.10
总氮	mg/L	5.65	5.36	5.21	5.24
氟化物	mg/L	0.126	0.150	0.152	0.124

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告


表(2) 检测依据

检测类别	检测项目	检测标准	仪器名称	仪器型号	仪器编号
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	pH/mV 计	SX711	A-2-596
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)	分析天平	AL104	A-1-010
			电热恒温鼓风干燥箱	DHG9123A	A-2-012
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	滴定管	50mL	A-3-130
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	紫外可见分光光度计	TU1810	A-1-006
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)	紫外可见分光光度计	752N plus	A-1-037
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)	紫外可见分光光度计	L6S	A-1-040
	氟化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》(HJ 84-2016)	离子色谱仪	ICR1500	A-1-045
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)	生化培养箱	SHP-150	A-2-008
			溶解氧仪	TSP-105F	A-1-124
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》(GB/T 7494-1987)	紫外可见分光光度计	TU1810	A-1-026

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

附监测点位图:

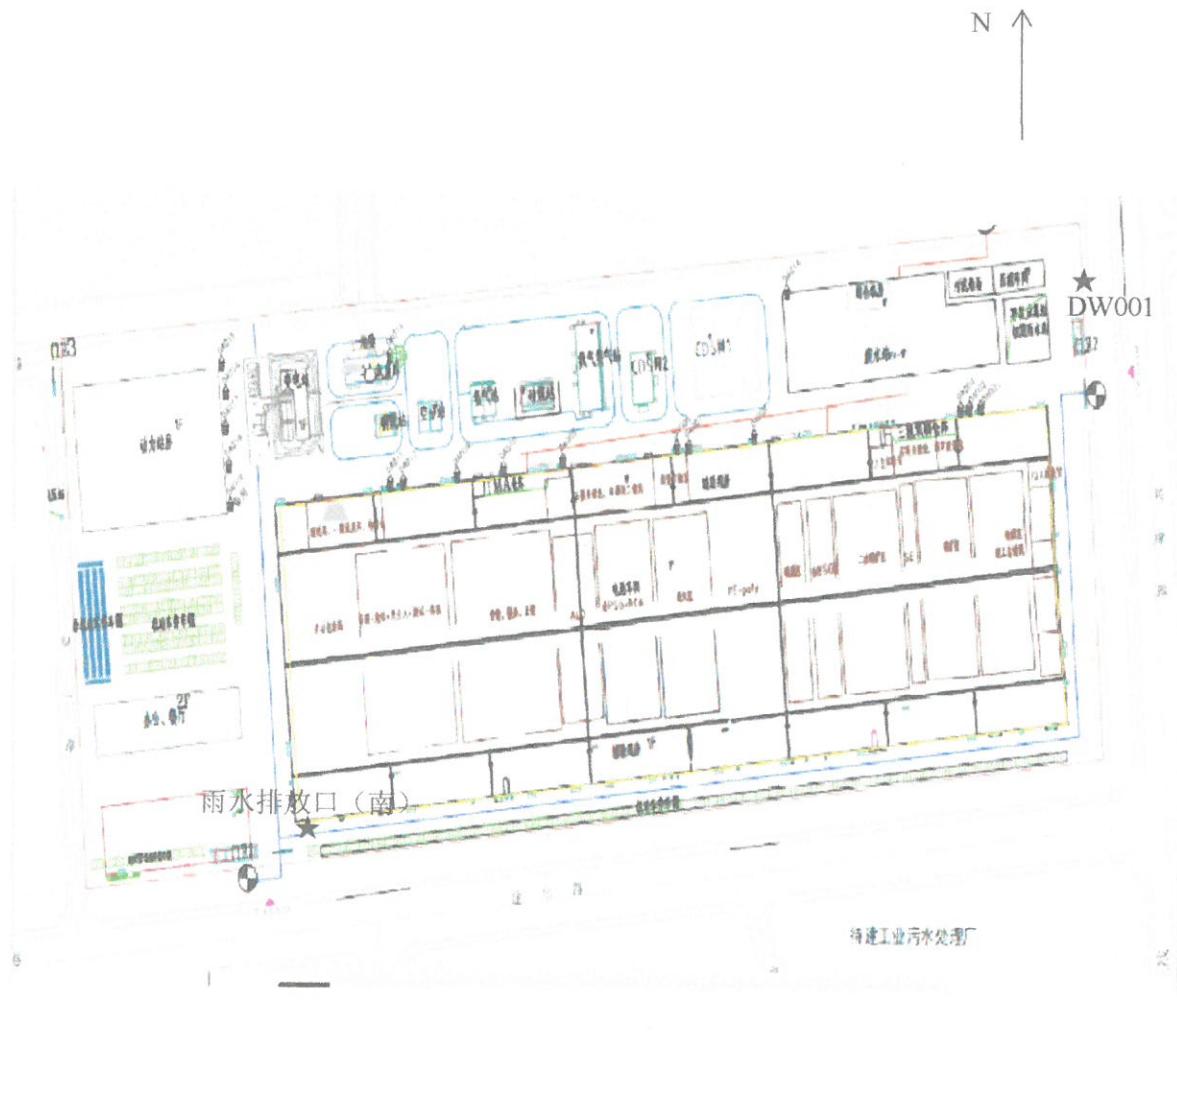

★表示废水监测点位

—报告结束—